


KLANTCABINES TYPE VERHOOGDE LEVERINGSDRUK KHLxxx

Opstelling KHL100MDB1 – KHL100MDC1 – KHL100MDC4 – KHL200MDC1 – KHL300MDC4 en KHL400MDC4.

Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.


Opmerking: De klantcabines type verhoogde leveringsdruk worden enkel buiten geplaatst in een Alu-kast en NIET in een lokaal van een gebouw.

Afmetingen: hoogte : 1 450 mm
breedte : 1 500 mm
diepte : 800 mm

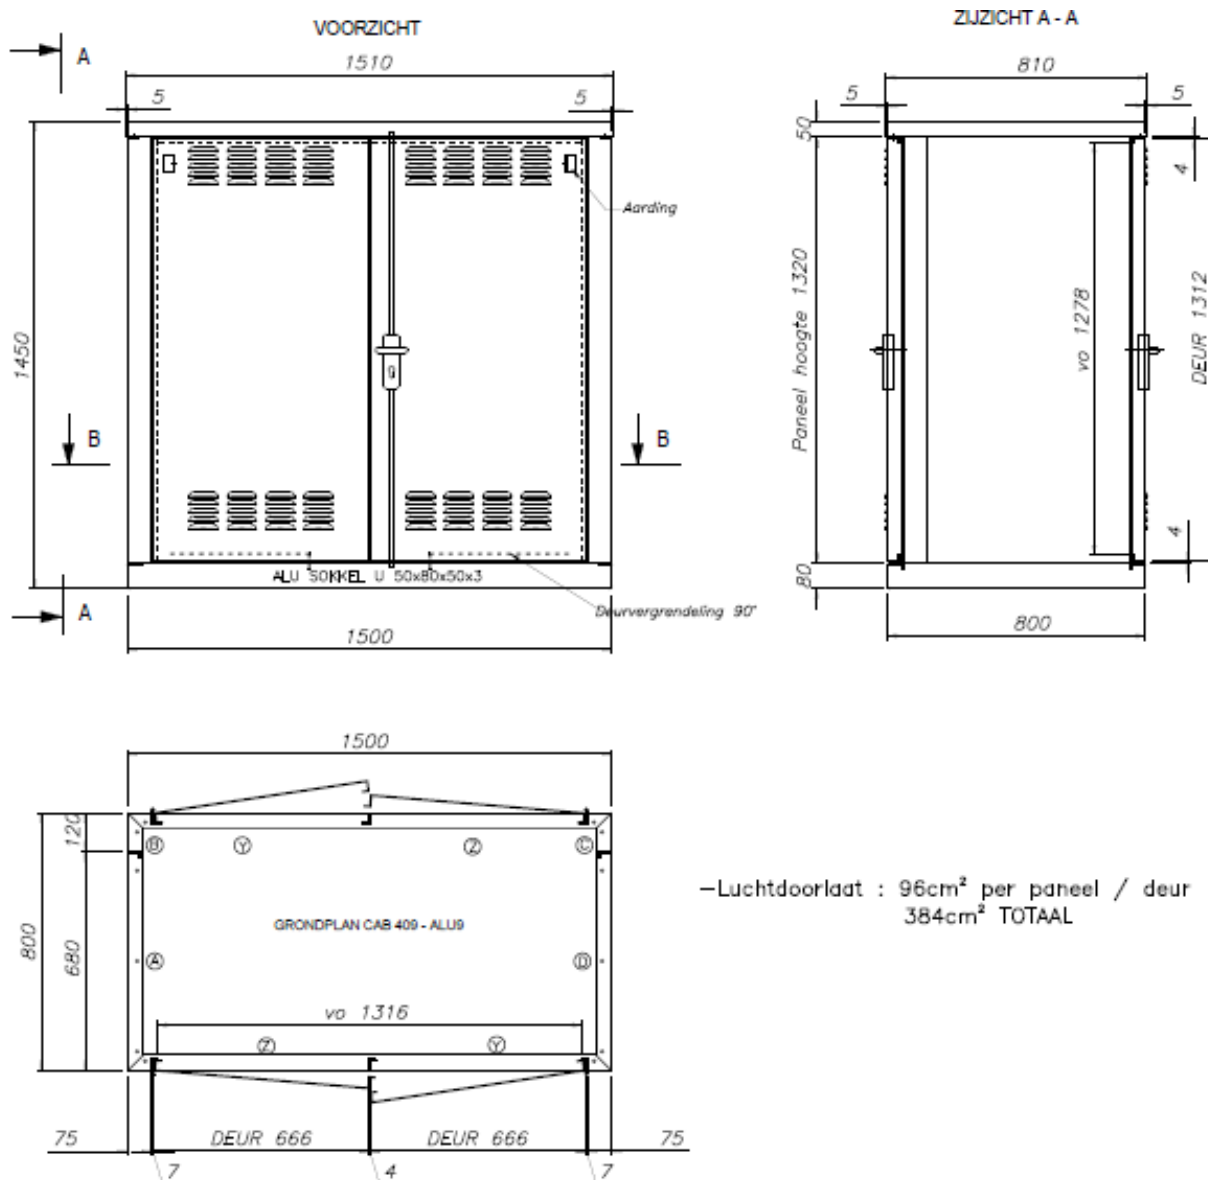

Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast


BOVENAANZICHT

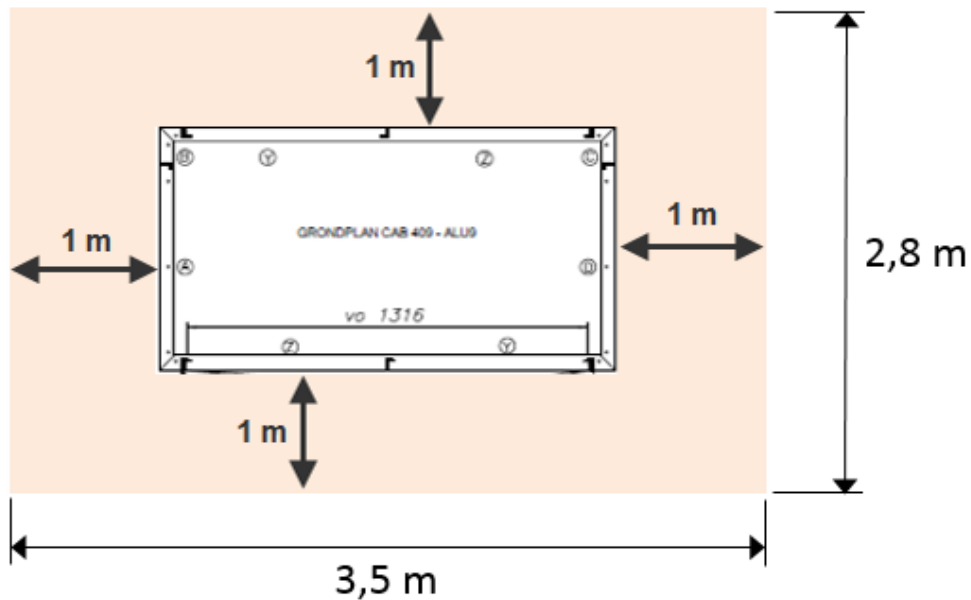

Er dient rondom de cabine minimum 1 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

VOORAANZICHT

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

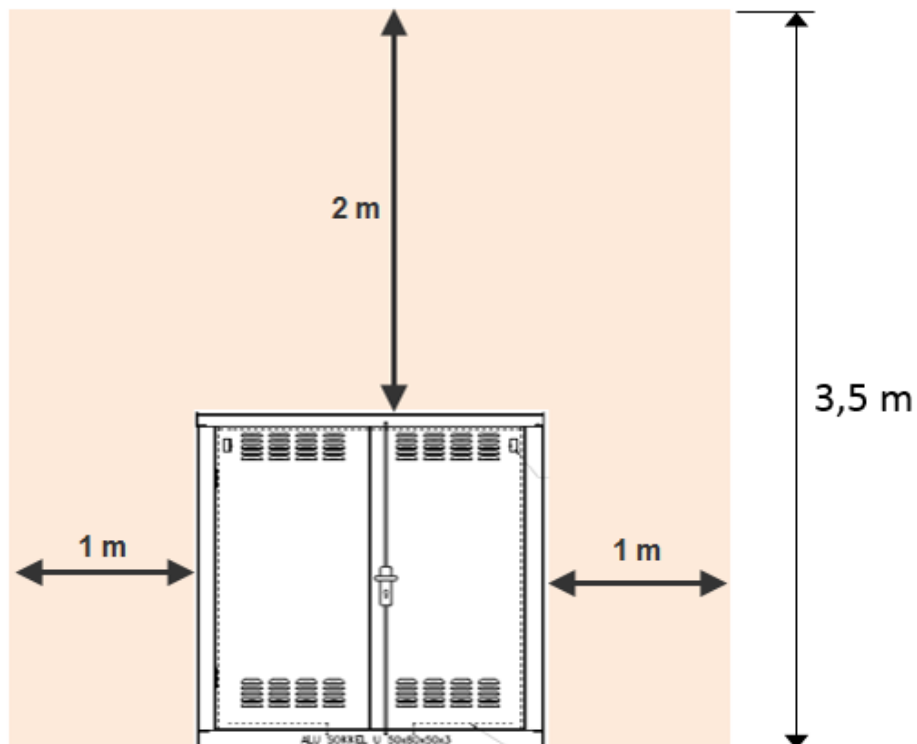


Opstelling KHL200MDB1 – KHL500MDC4 – KHL600MDC4 – KHL700MDC4

Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.


Opmerking: De klantcabines type verhoogde leveringsdruk worden enkel buiten geplaatst in een Alu-kast en NIET in een lokaal van een gebouw.

Afmetingen: hoogte : 1 900 mm
breedte : 1 750 mm (inclusief dakrand: 1950mm)
diepte : 1 150 mm (inclusief dakrand: 1350mm)

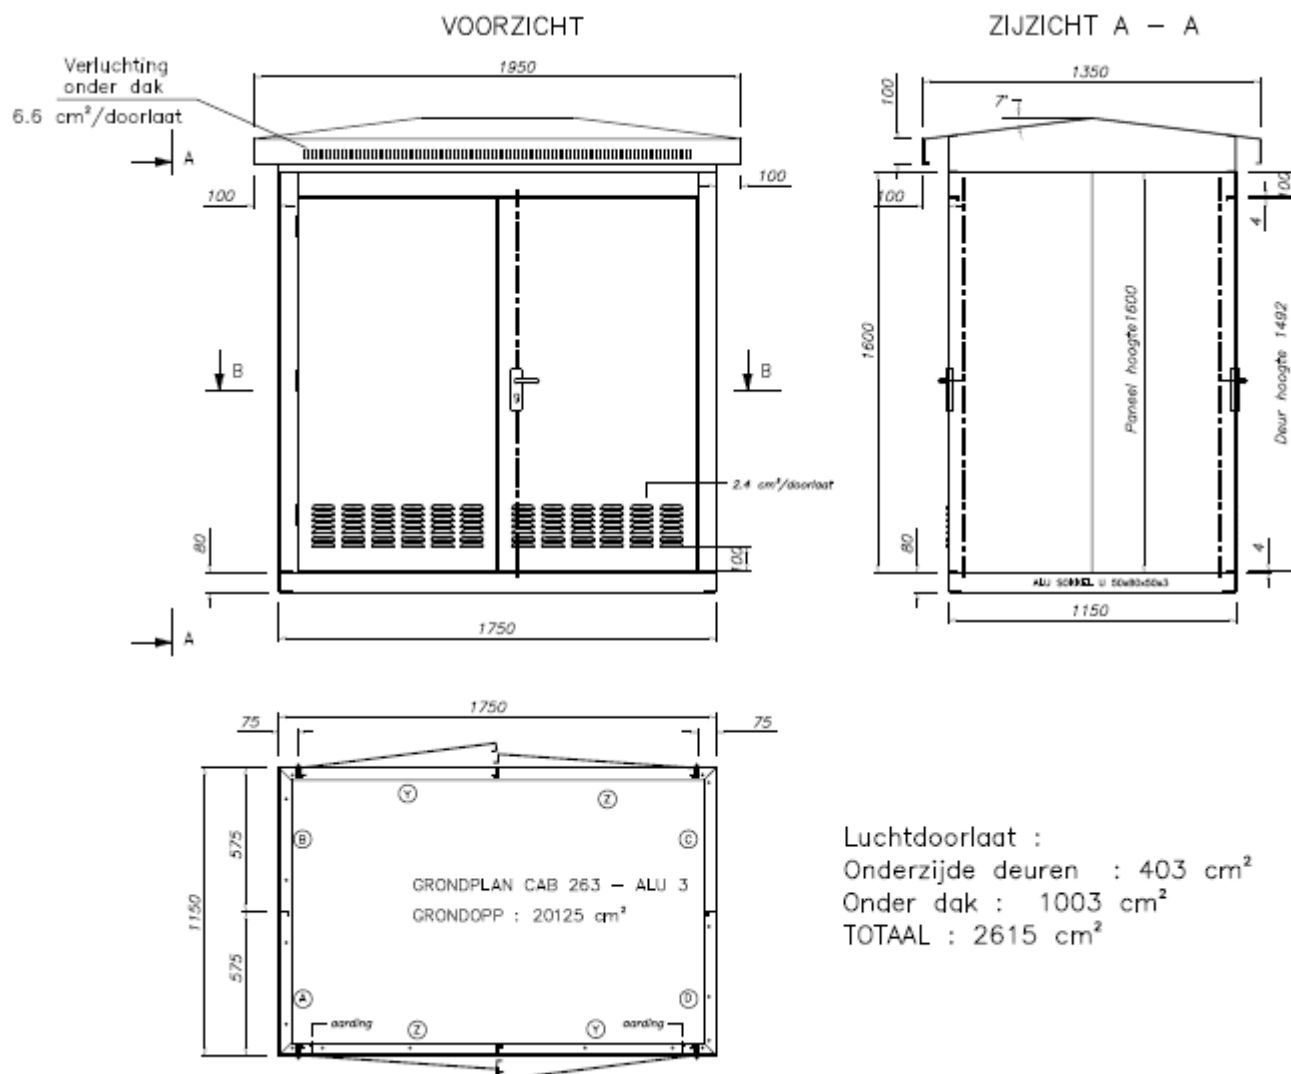

Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast


BOVENAANZICHT

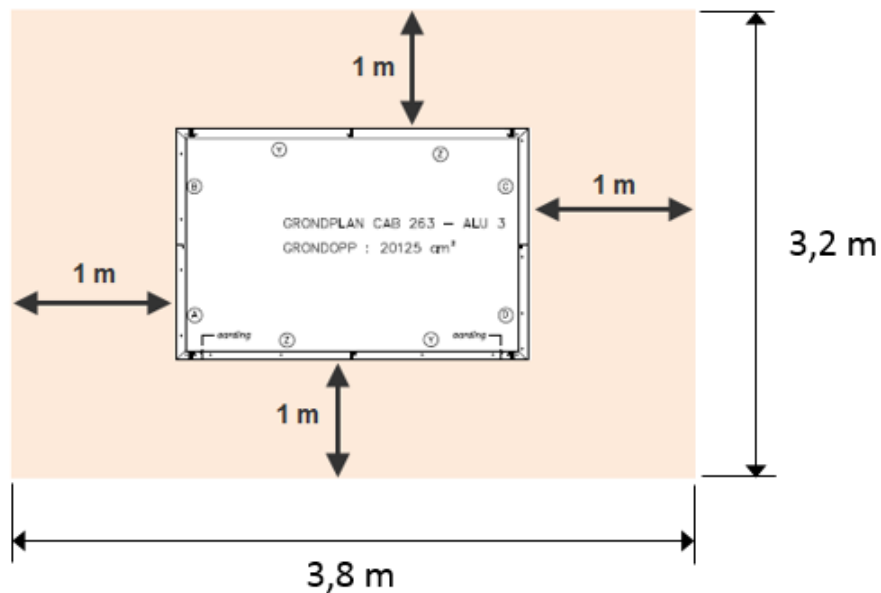

Er dient rondom de cabine minimum 1 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

VOORAANZICHT

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

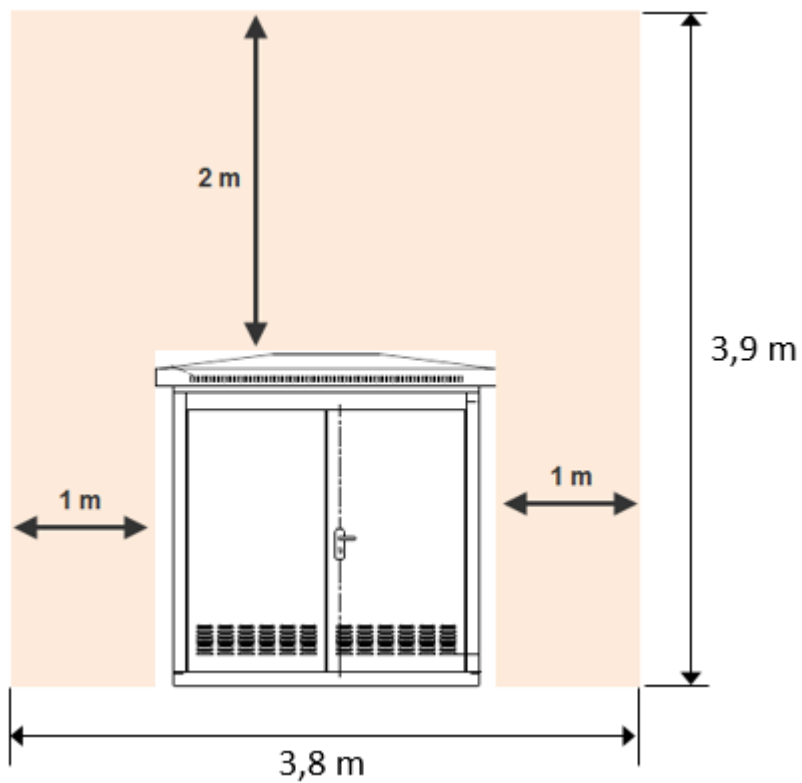


Opstelling KHL300MDB1 – KHL400MDB1 – KHL500MDB1 – KHL600MDB1 – KHL700MDB1 – KHL300MDC1 – KHL400MDC1 – KHL500MDC1 – KHL600MDC1 – KHL700MDC1.

Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.


Opmerking: De klantcabines type verhoogde leveringsdruk worden enkel buiten geplaatst in een Alu-kast en NIET in een lokaal van een gebouw.

Afmetingen: hoogte : 1 600 mm (inclusief dak ± 1 800mm)
 breedte : 2 000 mm (inclusief dakrand 2 200mm)
 diepte : 1 150 mm (inclusief dakrand 1 350mm)

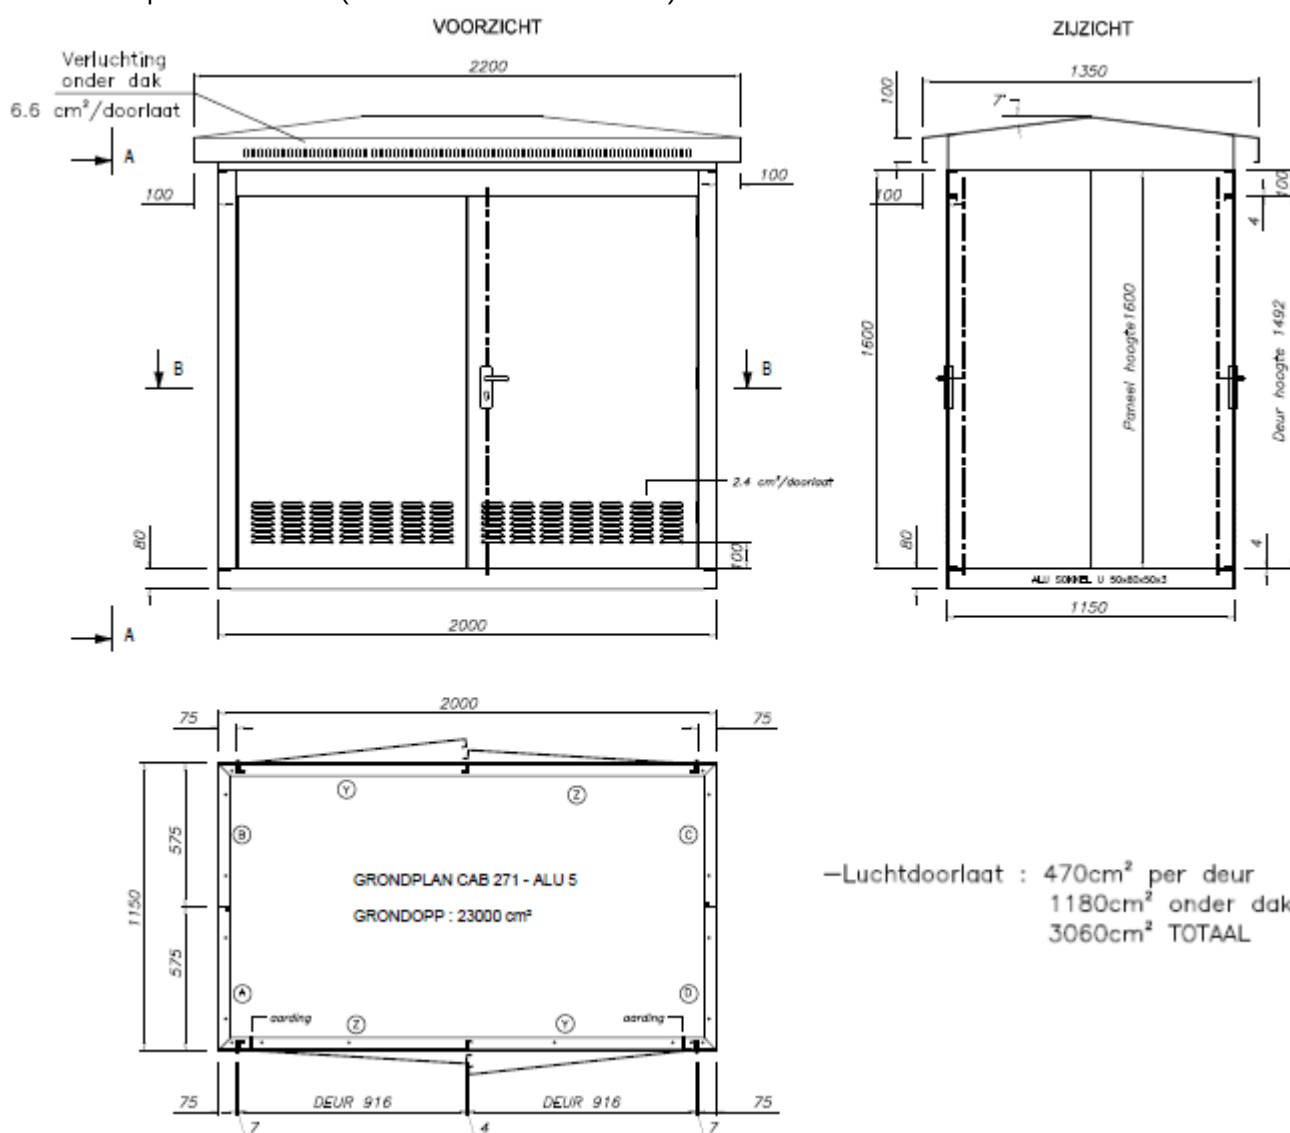

Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast

BOVENAANZICHT

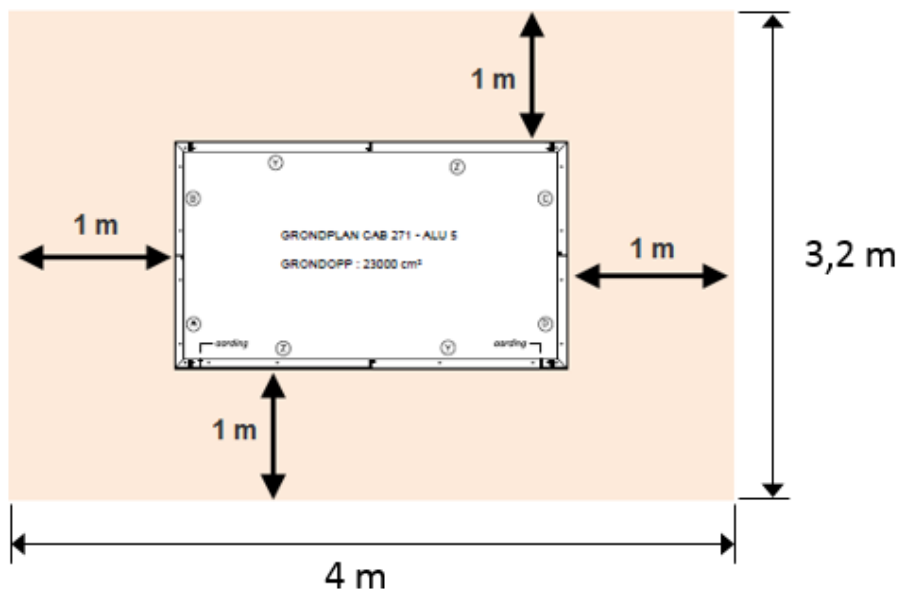

Er dient rondom de cabine minimum 1 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

VOORAANZICHT

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

