


## Vereiste ruimte voor plaatsen GMIG 65 LD100/21-25

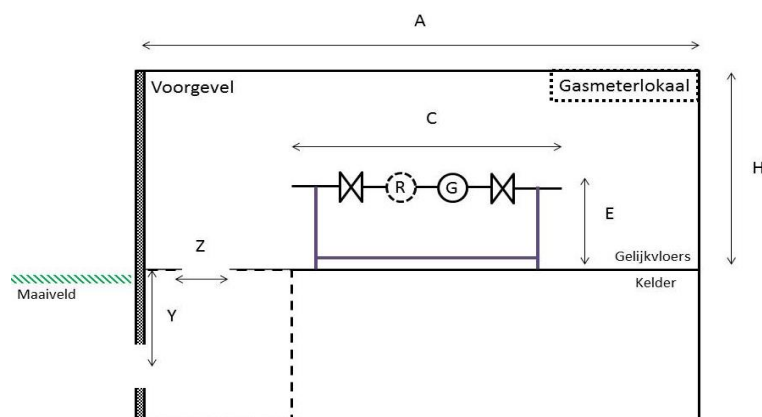


### Zijaanzicht GMIG op gelijkvloers

Hoogte 'H' van het lokaal is minimaal 2 meter.

Werkput voor doorvoer via kelderruimte is minstens 1 x 1 x 1 meter.


Afstand 'Y' is minimaal 0,8 meter onder het maaiveld.

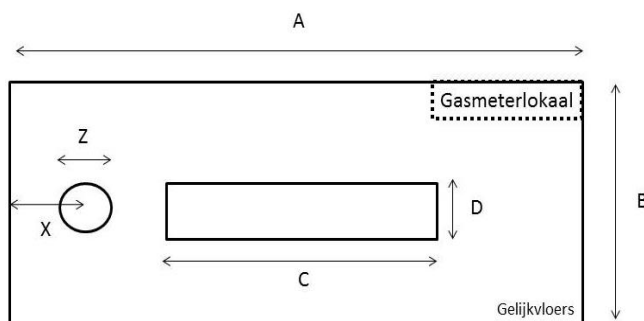

### Bovenaanzicht GMIG op gelijkvloers

Afstanden 'A' en 'B' zijn de minimale afmetingen van het gasmeterlokaal. Deze afmetingen variëren naargelang de afmetingen van de GMI, welke op zijn beurt afhankelijk is van het gevraagde debiet/vermogen

Afstand 'X' van het boorgat 'Z' is ten opzicht van de zijwanden.

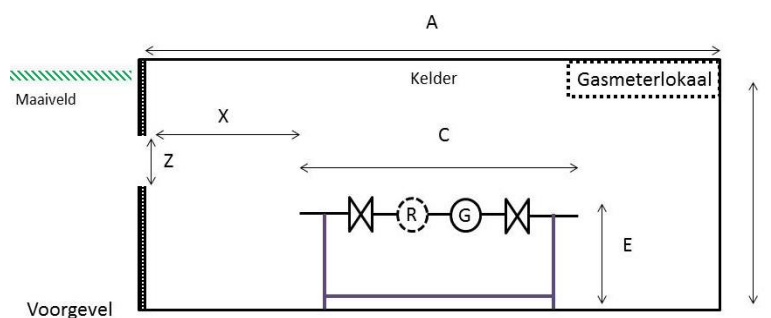

### Zijaanzicht GMIG in kelder

Boorgat door gevel, ligt op minimaal 0,8meter onder maaiveld

## Tabel met afmetingen voor opstelling GMIG

Benaming	Afmetingen doorvoer		Gasmeterlokaal	
	Z (mm)	X (mm)	A (mm)	B (mm)
GMIG 65 LD100/21 of GMIG 65 LD100/25	100	500	3000	2000