


Publicatie	 RICHTLIJN INPLANTEN VAN KLANTCABINES	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		AG - 332 - R01
UN 1215 Versie 02		Blz. 30 / 42
30/03/2018		

KLANTCABINE TYPE K1000 DUBBELLIJNS op MDB-net


1. Opstelling in een kast

Metalen kast in grijze of groene kleur met 6 deuren (2x 3deuren)

Afmetingen kast: Hoogte: 1900mm (inclusief dak: 2132mm)

Breedte: 2600mm (inclusief dak: 2800mm)


Diepte: 1300mm (inclusief dak: 1500mm)

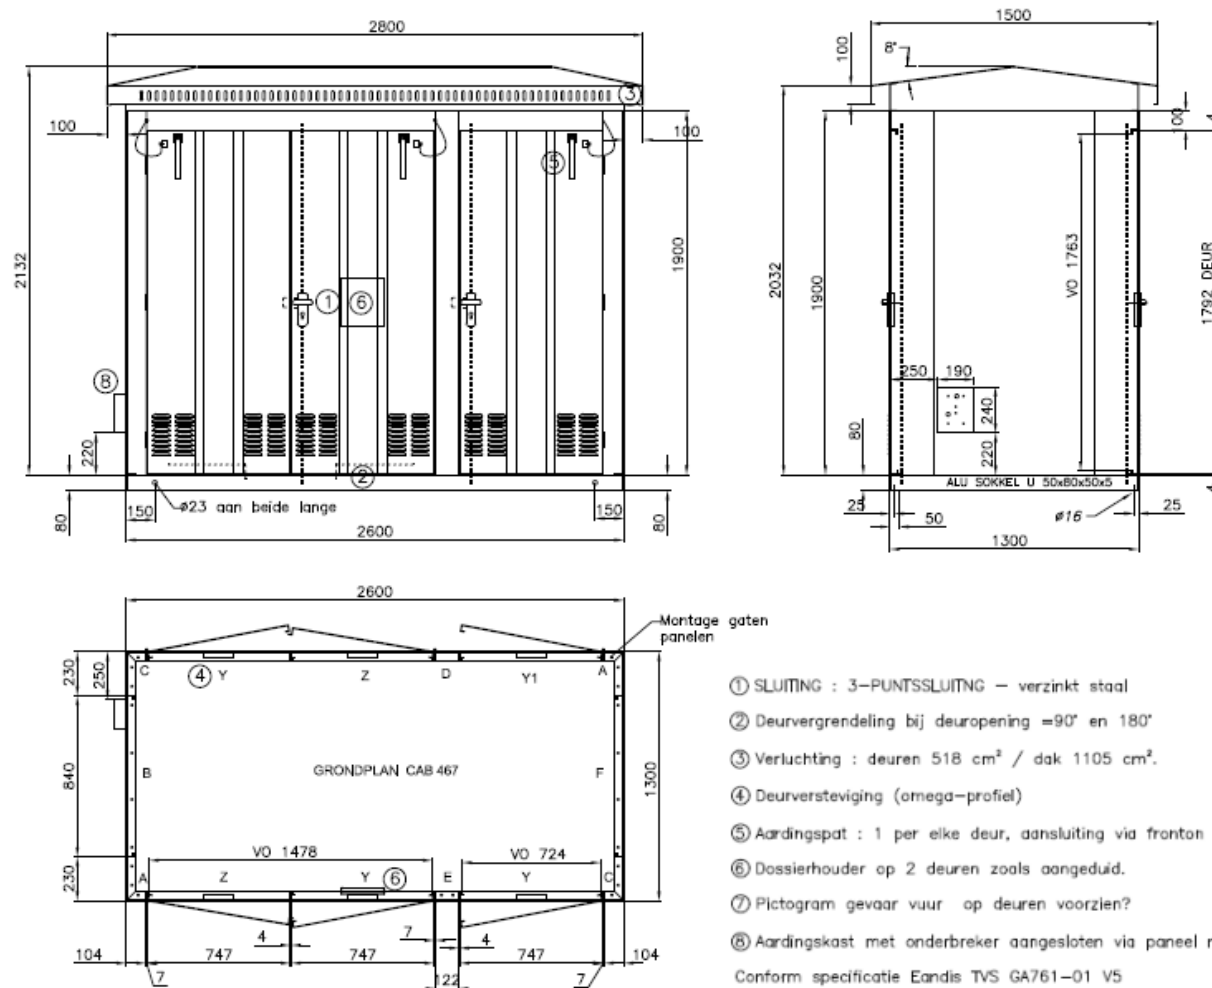

Publicatie	RICHTLIJN INPLANTEN VAN KLANTCABINES	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		AG - 332 - R01
UN 1215 Versie 02		Blz. 31 / 42
30/03/2018		

Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast

BOVENAANZICHT

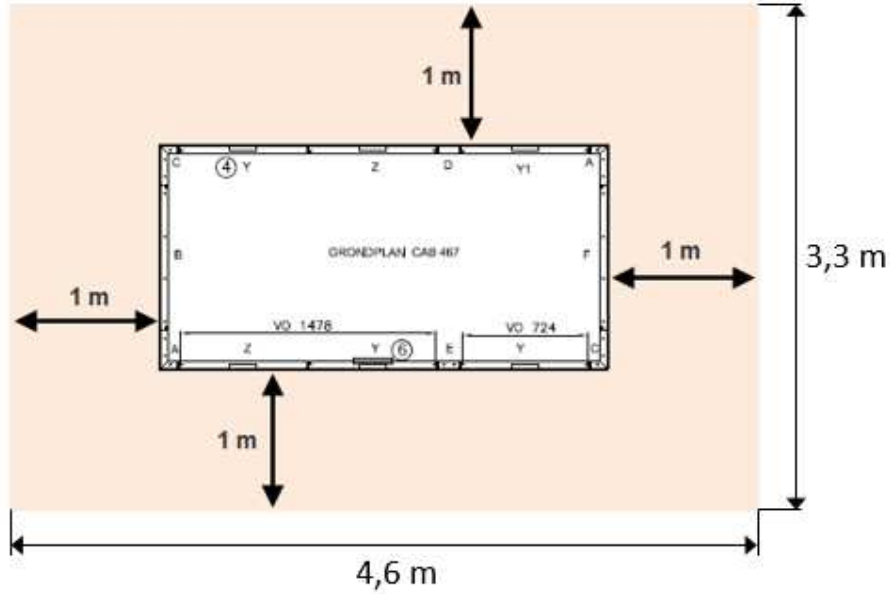

Er dient rondom de cabine minimum 1 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

VOORAANZICHT

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

