

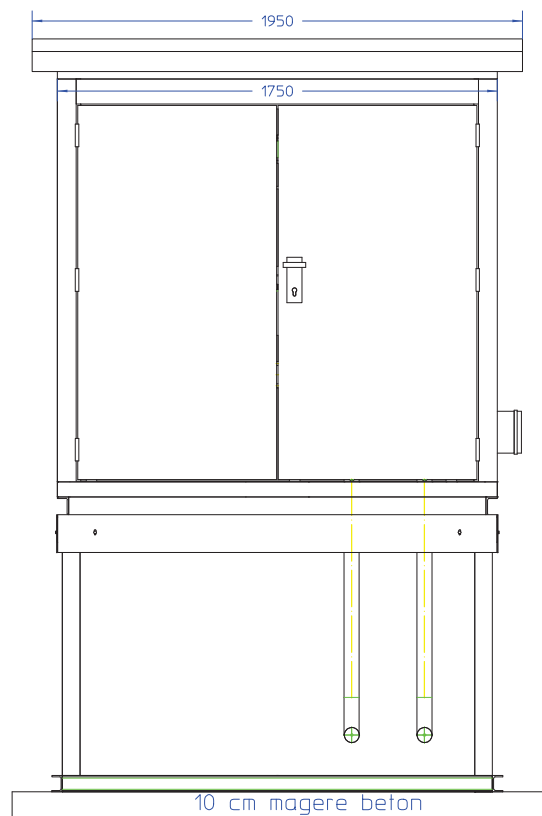


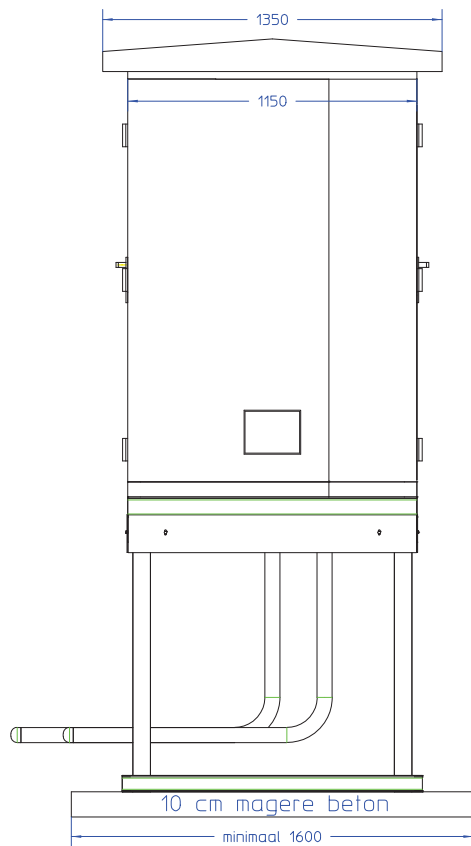

- Ventilatie onderzijde: 403 cm<sup>2</sup> Ventilatie dak: 1003 cm<sup>2</sup>
- 10cm magere beton te voorzien op de bodem van de put.
- De bediening gebeurt langs bijde zijden.

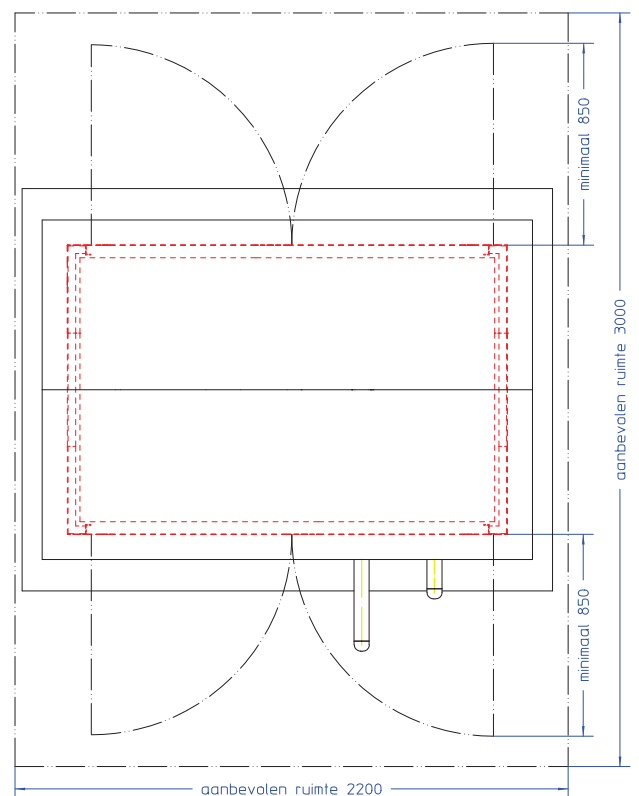

CASABULL nv  
sa

rev.3  
rev.2  
rev.1  
rev.0

rev.7  
rev.6  
rev.5  
rev.4

Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden vermenegvuldiging of melding aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenares niet geoorloofd.  
All rights strictly reserved, reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from proprietors.

INPLANTINGSPLAN  
Open buis 5 bar - 300Nm<sup>3</sup>/h

Get.: K.Casteleyn  
Plan: 29. OP. buis  
Datum: 11/14  
Schaal: