

Klantcabine Type K2500 Dubbellijns op MDC-net

Opstelling in een Kast

Kenmerken

De kenmerken zijn de volgende:

- Van toepassing op elke klantcabine K2500-Dubbellijns.
- Metalen kast in grijze of groene kleur met (2x3) 6 deuren


Afmetingen

De afmetingen zijn als volgt:

HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
2500 mm	3500 mm	1800 mm


Plaatsing

Hieronder een prinsipeschema:

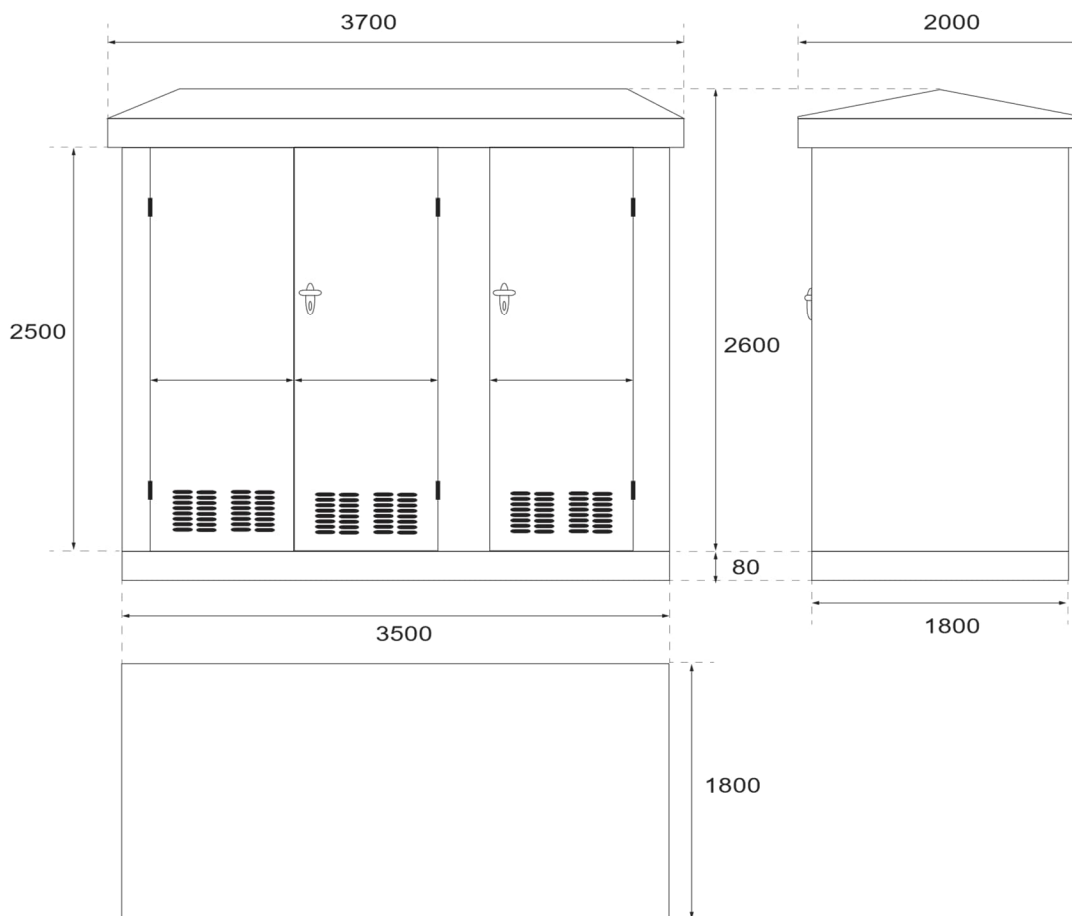


Minimale vrije ruimte noodzakelijk rondom de kast

BOVENAANZICHT

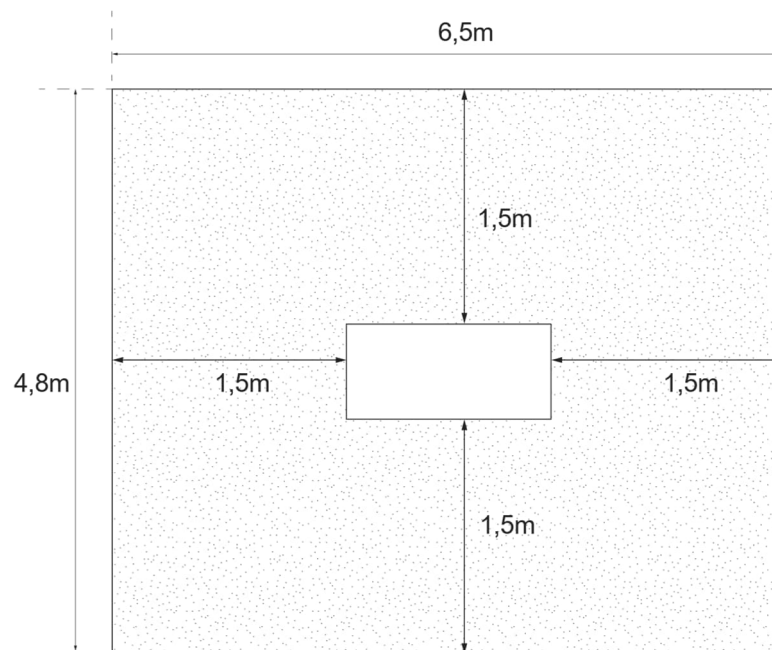

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien als veilige werkzone voor de technikers.

VOORAANZICHT

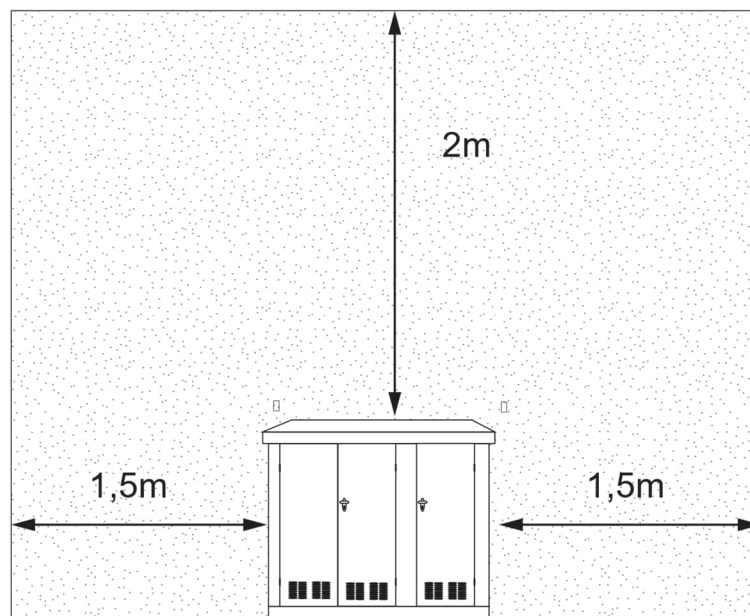

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.


Opstelling in een Gasdrukreducerlokaal (In of Buiten Gebouw)

Beschrijving

Het drukreducerlokaal moet voldoen aan het document TG-100.3-RI01 dat de norm NBN D51-001 'Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas' behandelt. De minimale afmetingen worden weergegeven op onderstaand grondplan.


Grondplan

Mogelijkheid 1

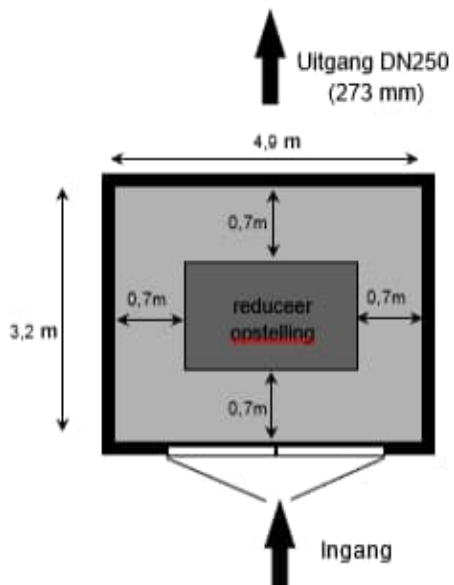

BINNENAFMETINGEN	3,2 x 4,9 m
VRIJE HOOGTE	3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 2 m hoogte: 2,7 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen

Mogelijkheid 2

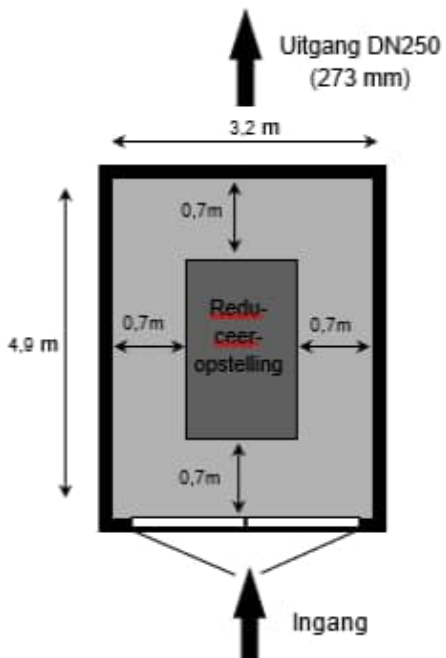

BINNENAFMETINGEN	3,2 x 4,9 m
VRIJE HOOGTE	3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 2 m hoogte: 2,7 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen